

Appendice
Manuale Utente
-
Programmazione Giornaliera e Rinomina Oraria

ESCoMaS
Edison Stoccaggio Commercial Management System

Edison Stoccaggio SPA

PREMESSA:


Il presente documento descrive le modalità operative relative al nuovo Processo di Programmazione Giornaliera ed è stato redatto con lo scopo di semplificare le operatività degli Shipper in base a quanto introdotto dalla Delibera AEEGSI R/GAS/312/16 relativamente alla Programmazione Giornaliera e Rinomina Oraria.

1. Maschera Programmazione/Revisione giorno gas G + 1

L'operatore tramite il task " Programmazione" nel menù Attività, potrà accedere alla seguente maschera che consente di eseguire una revisione delle programmazioni giornaliere per il giorno G+1 indicato e per ciascun servizio idoneo.

Le revisioni delle nomine potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle 19:00 del giorno gas G relativamente al giorno gas G+1. Alle ore 14 e alle ore 19 saranno inviate a SRG le nomine presenti a sistema.

Con l'implementazione delle aste Day ahead, oltre agli orari già stabiliti, alle ore 21:00 saranno comunicati a SRG i valori delle nomine definitive comprensive dei valori delle ore 19:00 più gli esiti della asta stessa. **Tali valori confermati da SRG, saranno vincolanti per la definizione del programma giorno G+1.**

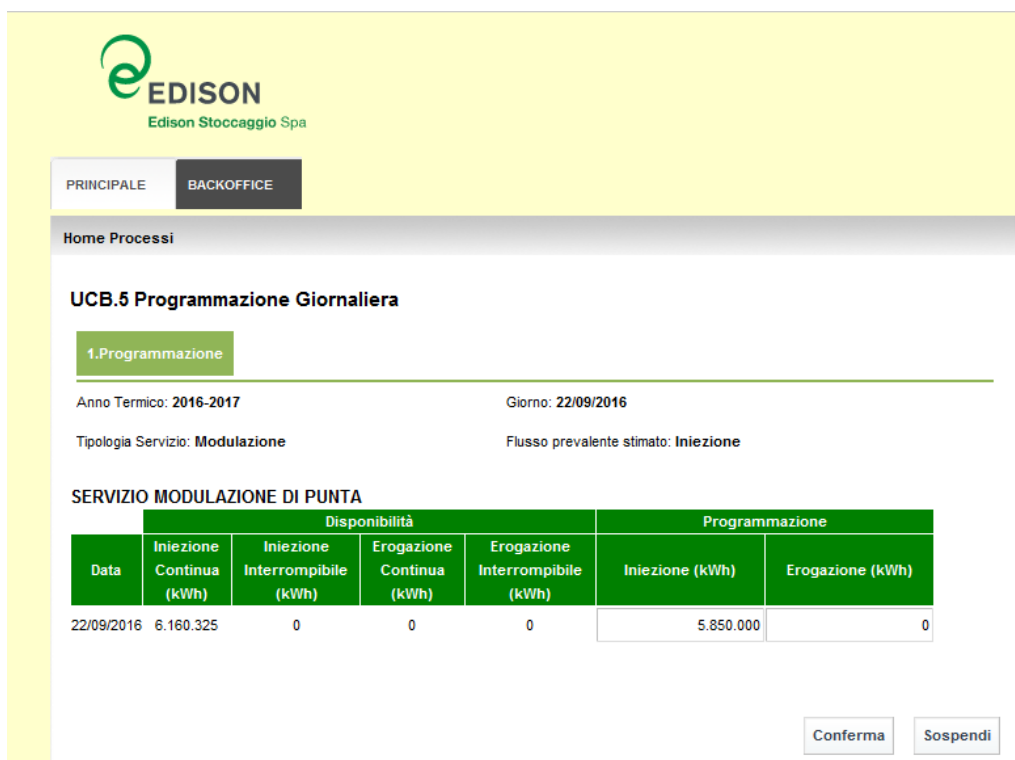

EDISON
Edison Stoccaggio Spa

PRINCIPALE BACKOFFICE

Home Processi

UCB.5 Programmazione Giornaliera

1.Programmazione

Anno Termico: 2016-2017 Giorno: 22/09/2016

Tipologia Servizio: Modulazione Flusso prevalente stimato: Iniezione

SERVIZIO MODULAZIONE DI PUNTA

Data	Disponibilità				Programmazione	
	Iniezione Continua (kWh)	Iniezione Interrompibile (kWh)	Erogazione Continua (kWh)	Erogazione Interrompibile (kWh)	Iniezione (kWh)	Erogazione (kWh)
22/09/2016	6.160.325	0	0	0	5.850.000	0


Conferma Sospendi

Prima dell'implementazione delle aste Day ahead la nomina finale per il giorno G+1 sarà il valore programmato alle ore 19:00. Una volta implementate le aste, la nomina sarà composta da il valore della nomina delle ore 19:00 sommata agli esiti della asta ed sarà automaticamente trasmesso a SRG che la confermerà.

ATTENZIONE: Quanto sopra vale anche per l'Utente del servizio di Bilanciamento e delle imprese di trasporto

2. Maschera Riformulazione programmazione giornaliera Shipper per giorno gas G

L'operatore (con ruolo AdminSh, Shipper o opSh) accede alla seguente maschera digitando nel menù Processi – Programmazioni il link "Rinomina Oraria".

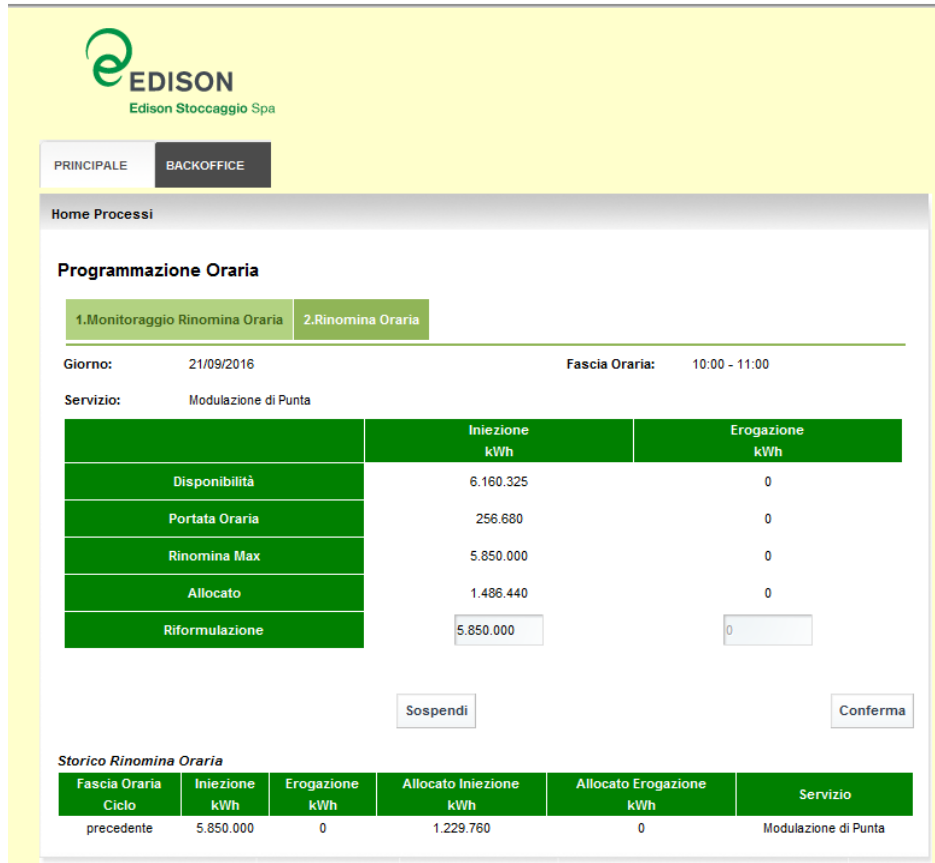

Programmazione Oraria

1. Monitoraggio Rinomina Oraria | 2. Rinomina Oraria

Giorno: 21/09/2016 Fascia Oraria: 10:00 - 11:00

Servizio: Modulazione di Punta

	Iniezione kWh	Erogazione kWh
Disponibilità	6.160.325	0
Portata Oraria	256.680	0
Rinomina Max	5.850.000	0
Allocato	1.486.440	0
Riformulazione	5.850.000	0

Sospendi | Conferma

Storico Rinomina Oraria

Fascia Oraria Ciclo	Iniezione kWh	Erogazione kWh	Allocato Iniezione kWh	Allocato Erogazione kWh	Servizio
precedente	5.850.000	0	1.229.760	0	Modulazione di Punta

Il processo ha inizio alle ore 06.00 e termina alle ore 03.00 del giorno gas G e consente la riformulazione della programmazione per il giorno gas in corso.

Ad ogni accesso effettuato, lo Shipper idoneo per ogni servizio di Modulazione nonché l'utente del servizio di bilanciamento dell'impresa di trasporto, troverà disponibili in maschera le seguenti informazioni:

- Giorno Gas di riferimento;
- Disponibilità contrattuale prevista per il giorno Gas;
- Portata Oraria giornaliera calcolata come rapporto della disponibilità punta (i/e)/24h: tale informazione è riportata unicamente per agevolare il calcolo della prestazione complessiva giornaliera attesa a fine giornata;
- Quantitativo della rinomina massima, ossia il valore massimo programmabile complessivo per fine giornata;
- Valore allocato: tale valore indica il quantitativo di gas consumato alla fine delle due ore successive alla chiusura della fascia oraria in oggetto. Si precisa che sarà possibile azzerare tale valore solo con una nuova programmazione di controflusso virtuale;
- Fascia oraria di riferimento per la rinomina del giorno gas G;
- Riformulazione, cella oggetto di modifica per la riformulazione della programmazione giornaliera. Il valore da inserire non potrà mai essere superiore alla rinomina massima ed inferiore all'allocato.

Ed inoltre la griglia contenente i dati storicizzati relativi:

- alla fascia oraria precedente
- ad ogni variazione di rinomina eseguita dallo shipper durante la fascia oraria in corso

Al primo ingresso la cella “Riformulazione” conterrà il valore espresso in kWh della nomina inserita il giorno gas G-1.

Il valore di rinomina, qualora da modificare, dovrà essere imputato nella cella “Riformulazione” relativa alla fase di iniezione o erogazione. Tale valore non potrà mai essere superiore alla rinomina massima ed inferiore all’allocato.

Alla pressione del tasto “Sospendi” il servizio sarà sospeso e la maschera chiusa, ma **nessuna informazione sarà salvata o aggiornata.**

Alla pressione del tasto “Conferma” il valore di Rinomina **sarà memorizzato a sistema** e sarà utilizzato nell’algoritmo di calcolo.

I dati della griglia di storico saranno inoltre aggiornati.

ATTENZIONE: Se la conferma della nomina avviene dopo lo scadere della fascia oraria, sarà visualizzato un messaggio di warning. Non sarà più possibile modificare il valore della nomina relativa alla fascia oraria scaduta e sarà necessario riaccedere alla maschera iniziale per formulare una nuova nomina per la fascia oraria successiva.

