


		GJ	Invaso%	Sm ³ @38.100	GWh
Giacenza Utenti dalle 06.00 del	10-ago-15	16.456.413	72,0%	431.926.861	4.571
Movimentato in INIEZIONE		1.023.572,9		26.865.430	284
Movimentato in EROGAZIONE		-		-	-
Giacenza Utenti alle 06.00 del	17-ago-15	17.479.986	76,5%	458.792.291	4.856
Giacenza Utenti alle 06.00 del	1-apr-15	0		0	0
Proiezione giacenza Utenti al	24-ago-15	18.610.529	81,4%	488.465.325	5.170
Proiezione giacenza Utenti al	31-ago-15	19.615.939	85,8%	514.854.039	5.449
Proiezione giacenza Utenti al	31-ott-15	22.860.000	100,0%	600.000.000	6.350

Movimentato Giornaliero Servizio di Modulazione e Bilanciamento Utenti del trasporto



Andamento giacenza Utenti Servizio di Modulazione e Bilanciamento Utenti del trasporto

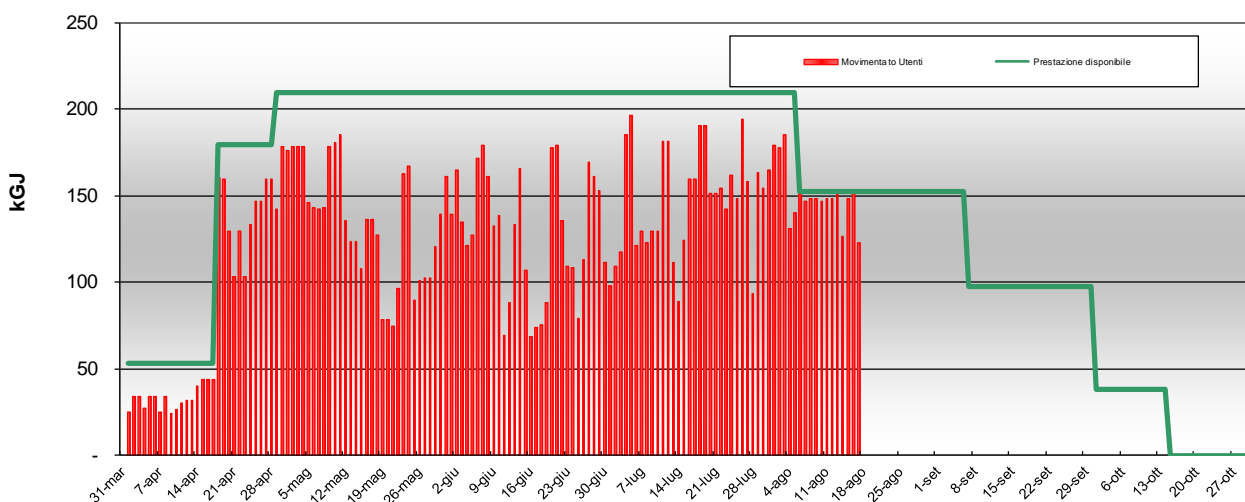